

Dräger Interlock[®] 7500



Notice d'utilisation

Sommaire

1	Informations relatives à la sécurité	3	5.3.4	Info Centrale	10
			5.3.5	Info caméra	10
2	Conventions utilisées dans ce document	3	5.3.6	Info port./GPS	10
2.1	Signification des avertissements	3	5.3.7	Temps de veille	10
3	Description	4	5.3.8	Date et heure	10
3.1	Aperçu du produit	4	5.4	Débloquer app	10
3.2	Description du fonctionnement	6	5.5	Code d'accès	10
3.2.1	Dräger Interlock® 7500	6	5.6	Configuration	11
3.2.2	Caméra (disponible en option)	6	5.6.1	Display	11
3.2.3	Module GPRS / Module LTE (disponibles en option)	6	5.6.2	Langue	11
3.3	Domaine d'application	6	5.6.3	Communication	11
3.4	Homologations	6	6	Dépannage	12
4	Utilisation	6	7	Maintenance	14
4.1	Installation	6	7.1	Calibrage/Ajustage	14
4.2	Conditions préalables à une mesure	6	7.2	Nettoyage	14
4.3	Dépose du combiné	6	8	Élimination	14
4.4	Conditions à remplir par la personne qui effectue le test	7	9	Caractéristiques techniques	14
4.5	Déroulement d'une mesure	7	10	Paramètres réglables	15
4.5.1	Activation de l'appareil	7	11	Liste de commande	15
4.5.2	Soumettre un échantillon d'haleine	7	12	Certificat de montage	17
4.5.3	Test réussi	8			
4.5.4	Echec au test	8			
4.6	Interruption du trajet – Arrêt du véhicule	8			
4.7	Tests répétitifs	8			
5	Menu	9			
5.1	Nouveau test	10			
5.2	Info entretien	10			
5.3	Info appareil	10			
5.3.1	Période travail	10			
5.3.2	Info client	10			
5.3.3	Info combiné	10			

1 Informations relatives à la sécurité

- Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation du produit avant de l'utiliser.
- Veuillez respecter scrupuleusement la notice d'utilisation. L'utilisateur devra comprendre la totalité des instructions et les respecter scrupuleusement. Veuillez utiliser le produit en respectant rigoureusement le domaine d'application.
- Ne pas jeter la notice d'utilisation. Veillez à ce que l'utilisateur conserve et utilise cette notice de manière adéquate.
- Veuillez ne confier les opérations de vérification, de réparation et d'entretien qu'au personnel compétent et muni de la formation adéquate. Dräger recommande de conclure un contrat de service qui pourra se charger de tous les travaux de maintenance.
- Ne pas utiliser des produits défectueux ou incomplets. Ne pas modifier le produit.
- Veuillez informer Dräger en cas de défaut ou de dysfonctionnement sur le produit ou des composants du produit.
- Respecter les directives locales et nationales applicables à ce produit.
- Pour la maintenance, veuillez utiliser uniquement des pièces et accessoires Dräger. Sinon, le fonctionnement correct du produit est susceptible d'être compromis.

2 Conventions utilisées dans ce document

2.1 Signification des avertissements


Les avertissements suivants sont utilisés dans ce document ; ils signalent à l'utilisateur des dangers potentiels. Les avertissements sont définis comme suit :

Symbole d'avertissement	Mention d'avertissement	Classification de l'avertissement
	AVERTISSEMENT	Signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

Symbole d'avertissement	Mention d'avertissement	Classification de l'avertissement
	ATTENTION	Signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures. Peut également être utilisé pour avertir d'une utilisation incorrecte.
	REMARQUE	Signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut avoir des conséquences néfastes pour le produit ou l'environnement.

3 Description

3.1 Aperçu du produit

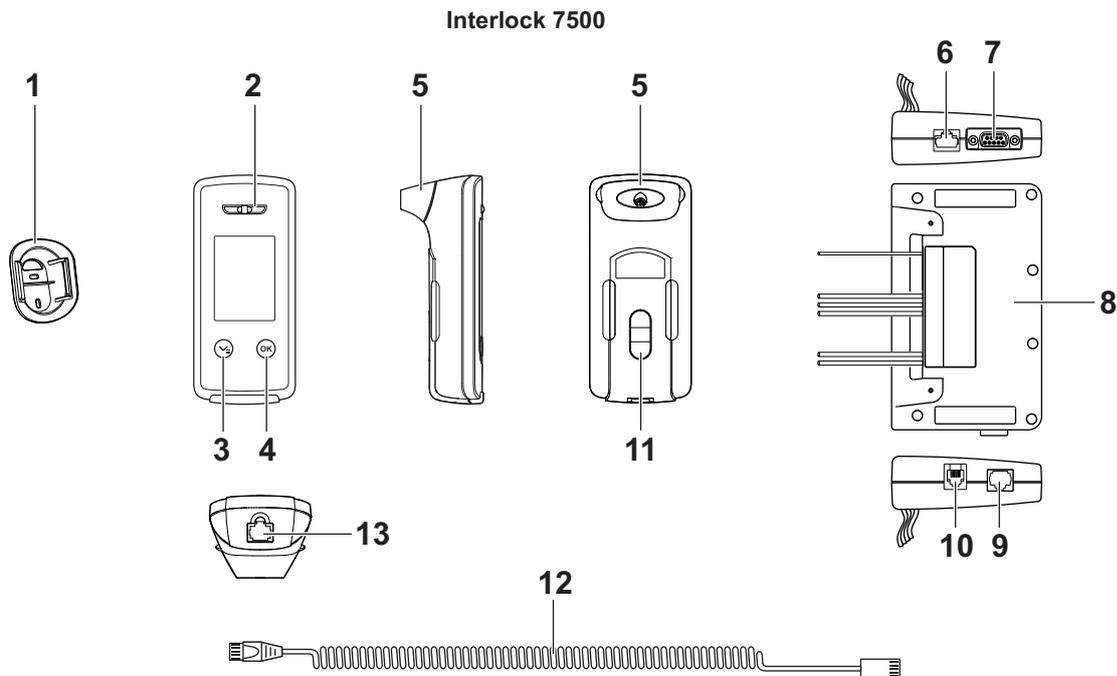

51510

Légende

- 1 Support du combiné
- 2 Sortie d'air
- 3 Touche « Bas / Menu »
- 4 Touche « OK »
- 5 Embout buccal
- 6 Raccord du boîtier d'extension (en option)
- 7 Raccord du module GPRS (en option)
- 8 Centrale
- 9 Port de connexion interface ou câble spiralé
- 10 Raccord de la caméra
- 11 Interface IR
- 12 Câble spiralé
- 13 Port de connexion interface ou câble spiralé

3.2 Description du fonctionnement

3.2.1 Dräger Interlock® 7500

Avant de pouvoir démarrer un véhicule équipé du Dräger Interlock® 7500¹⁾ le conducteur doit soumettre un échantillon d'haleine. L'appareil mesure la concentration d'alcool dans l'haleine et peut (en option) conserver le résultat de test, la valeur mesurée, les démarrages du moteur et les événements concernant les manipulations et les infractions dans la mémoire de données. Le démarrage du véhicule n'est possible que si la concentration d'alcool mesurée est inférieure au seuil programmé. En option, l'appareil peut également solliciter des tests répétitifs pendant le trajet.

 L'appareil n'est pas un dispositif de sécurité et ne remplace pas un dispositif anti-démarrage contre le vol.

3.2.2 Caméra (disponible en option)

Avec la caméra, il est possible, pendant le test, de prendre des photos de la personne testée.

3.2.3 Module GPRS / Module LTE (disponibles en option)

Avec le module GPRS ou le module LTE, il est possible d'ajouter d'autres fonctionnalités sur l'appareil.

3.3 Domaine d'application

L'Interlock® 7500 est un appareil de mesure du taux d'alcool dans l'haleine couplé à un dispositif anti-démarrage.

3.4 Homologations

Les homologations sont indiquées dans le document « Notes on Approval » (réf. 9100056).

1) Interlock® est une marque déposée de Dräger.

4 Utilisation

4.1 Installation

AVERTISSEMENT

Les modifications ou ajouts à l'appareil peuvent entraîner des dangers. Toute modification ou dégradation annule la validité du certificat de montage contenu dans la présente notice d'utilisation.

L'installation doit exclusivement être effectuée par un centre SAV Dräger-Interlock ou par un atelier spécialisé conformément à la notice d'installation correspondante. Le choix du lieu d'installation doit s'effectuer dans le respect des règles en vigueur relatives à l'aménagement de l'habitacle des véhicules.

4.2 Conditions préalables à une mesure

AVERTISSEMENT


Les vapeurs d'alcool ou de solvant dans l'air ambiant peuvent fausser les mesures.

- ▶ Absence de vapeurs d'alcool ou de solvant (produit désinfectant, liquide lave-glace) dans l'atmosphère.
 - ▶ Aucun stockage dans l'air ambiant avec vapeurs d'alcool et de solvant (produits désinfectants, liquides lave-glace).
 - Ne pas exposer le capteur à des concentrations d'alcool excessives, p. ex. en buvant de l'alcool, en consommant des aliments contenant de l'alcool ou en rinçant la bouche avec un bain de bouche à base d'alcool peu de temps avant la mesure.
-

4.3 Dépose du combiné

1. Si la température à l'intérieur du véhicule devient inférieure à -20 °C ou supérieure à +70 °C, dans la mesure du possible, le combiné peut être déconnecté afin d'accélérer le préchauffage.

2. Pousser le verrouillage (1) du connecteur et retirer le connecteur.

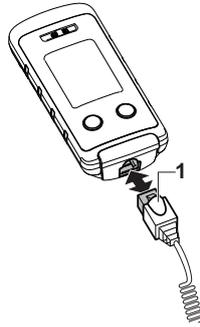

3. Conserver le combiné dans un endroit où la température est plus tempérée.
4. Rebrancher le combiné avant de démarrer le véhicule.

4.4 Conditions à remplir par la personne qui effectue le test

- Attendre au moins 15 minutes après la dernière absorption d'alcool ! Les traces d'alcool dans la bouche peuvent donner lieu à une valeur mesurée trop élevée. Certaines boissons aromatisées (p. ex. jus de fruits) ainsi que certains aliments, bains de bouche, sprays buccaux alcoolisés, médicaments de types sirops ou gouttes, et même après éructation ou vomissement. Un rinçage de la bouche avec de l'eau ou une boisson non alcoolisée ne peut en aucun cas réduire ce temps d'attente !
- Respirer normalement et calmement avant la mesure.

4.5 Déroutement d'une mesure

⚠ ATTENTION

Danger de brûlure !

À des températures ambiantes $> +70\text{ }^{\circ}\text{C}$, la surface du combiné peut devenir très chaude.

- Ne pas saisir le combiné à des températures ambiantes $> +70\text{ }^{\circ}\text{C}$.

ℹ Utiliser un embout buccal par personne testé.


Remplacer l'embout buccal maximum tous les 90 jours pour des raisons d'hygiène.

4.5.1 Activation de l'appareil

- Mettre la clé dans le contact et la tourner en position « Contact » (position avant le démarrage moteur). Un test automatique est effectué et la phase de préchauffage débute. **Stabilisation** est affiché.
- Un signal sonore, un clignotement de la LED bleue et des messages **Prêt pour test Svp soufflez** indiquent que l'appareil est prêt à prendre des mesures.

4.5.2 Soumettre un échantillon d'haleine

1. Retirer le combiné de son support.
2. Le cas échéant, insérer un embout neuf dans l'orifice correspondant. Veiller à aligner correctement le ressort de l'embout buccal par rapport à l'encoche du combiné (1).



3. Souffler dans l'embout buccal de manière régulière tant que le signal sonore est émis. La LED bleue s'éteint dès le début du souffle.

4.5.2.1 Avec caméra installée (en option)

- Tenir le combiné avec l'affichage en direction de la caméra.
- Suivant la configuration, la LED intégrée à la caméra clignote, lorsque le combiné a été reconnu.
- Suivant la configuration, la prise d'échantillon d'haleine n'est possible que si la LED bleue clignote et si le combiné est reconnu.
- Souffler dans l'embout buccal de manière régulière tant que le signal sonore est émis.

4.5.2.2 Avec protection contre la manipulation activée (souffler/aspirer) (en option)

- Souffler de manière régulière dans l'embout buccal tant qu'un signal sonore est émis puis, immédiatement et sans marquer de pause (après l'arrêt du signal sonore), aspirer vigoureusement à travers l'embout jusqu'à l'émission d'un bref signal sonore.
- Si le prélèvement d'échantillon d'haleine n'est pas effectué correctement avec la technique souffler/aspirer, **Répéter le test** est affiché.
- Confirmer avec la touche OK.
L'appareil demande alors un nouvel échantillon d'haleine.
- Si le souffle est trop fort ou trop faible, un message correspondant est affiché.
- Confirmer avec la touche OK.
- L'appareil demande alors un nouvel échantillon d'haleine.
- Après un échantillon d'haleine suffisant, le résultat du test est affiché à l'aide de **Test OK** ou de **Test non OK**.

4.5.3 Test réussi

La concentration mesurée d'alcool dans l'haleine est inférieure au seuil déterminé.

- **Test OK** s'affiche et la LED s'allume en vert.
- Le démarrage du véhicule est autorisé, **Démarr. autorisé:** est affiché et un compteur de temps indique pendant combien de temps il est possible de démarrer le véhicule.
- Après le démarrage, l'appareil est en veille et **Bonne Route!** s'affiche.
- Raccrocher le combiné sur son support.

4.5.4 Echec au test

La concentration mesurée d'alcool dans l'haleine est inférieure au seuil nominal défini.

- **Test non OK** s'affiche et la LED s'allume en rouge, suivi de **Prochain test dans:** avec un compteur qui affiche les heures, minutes et secondes jusqu'à la levée du blocage. La LED s'allume tant que l'appareil n'accepte pas de nouvel échantillon.
- Après une phase intermédiaire affichée par **Stabilisation**, le message **Prêt pour test Svp soufflez** s'affiche.
- Le cas échéant, prendre d'autres échantillons d'haleine.

4.6 Interruption du trajet – Arrêt du véhicule

- L'appareil reste en veille tant que le moteur du véhicule est en marche après un test d'alcoolémie dans l'air expiré réussi. Cela est indiqué par **Bonne Route!**
- Une coupure du contact du véhicule ou l'absence de démarrage après un test réussi est suivi d'une période de redémarrage. Pendant cette période, le démarrage du véhicule est possible sans qu'un nouveau test ne soit nécessaire. L'afficheur indique **Démarr. autorisé:** et un compteur de temps restant pour le démarrage.
- L'appareil s'éteint après écoulement de cette période de redémarrage. L'appareil reste éteint jusqu'à ce qu'il soit de nouveau activé en mettant le contact.

 Si la période de redémarrage est écoulée, il faudra exécuter un nouveau test d'alcoolémie dans l'air expiré avant de redémarrer le véhicule.

4.7 Tests répétitifs

ATTENTION

Pour des raisons de sécurité et du fait de la législation en vigueur, il faut stationner le véhicule dans un endroit sûr et en-dehors du trafic avant d'effectuer le test répétitif.


 Vous disposez de plusieurs minutes pour effectuer le test répétitif (en fonction du réglage de l'appareil).

Pour garantir la sobriété du conducteur pendant le trajet, l'appareil peut, en option, demander un nouveau test d'alcoolémie dans l'air expiré pendant le déplacement.

- Un signal ininterrompu retentit, la LED bleue clignote et **Prêt pour test Svp soufflez** est affiché.
- 1. Effectuer le test d'alcoolémie dans l'air expiré en suivant exactement la même procédure qu'au démarrage du véhicule.
- 2. Si **Test OK** apparaît, refixer le combiné sur son support et poursuivre le trajet.
- **Bonne Route!** est affiché.

5 Menu

Suivant le statut de l'appareil et la configuration programmée, l'appareil peut afficher les options suivantes :

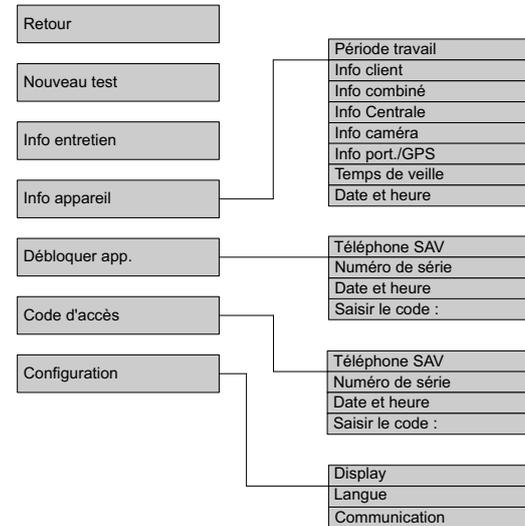

48260

ℹ Pour choisir le menu, il faut que le circuit électrique du véhicule soit activé.

Pour appeler le menu :

- Appuyer sur la touche « Bas / Menu ».

Pour naviguer dans le menu :

1. Choisir la rubrique de votre choix en appuyant sur la touche « Bas / Menu ».
2. Confirmer la sélection avec OK.
3. En appuyant sur la touche « Bas / Menu », sélectionner une rubrique de votre choix et valider avec OK.

5.1 Nouveau test

Cette fonction permet de demander un nouveau test d'alcoolémie dans l'haleine.

5.2 Info entretien

Cette fonction montre la date, la raison du prochain service et le numéro de téléphone du centre de service.

5.3 Info appareil

5.3.1 Période travail

Cette fonction montre les plages de temps réglées, pendant lesquelles un test d'alcoolémie dans l'air expiré peut être réalisé avec l'appareil. En dehors de ces périodes, il est impossible de réaliser un tel test avec l'appareil.

5.3.2 Info client

Cette fonction montre les données d'identification du client.

5.3.3 Info combiné

Cette fonction montre le numéro de référence, le numéro de série et la version du logiciel du combiné.

5.3.4 Info Centrale

Cette fonction montre le numéro de référence, le numéro de série et la version du logiciel de la centrale.

5.3.5 Info caméra

Cette fonction affiche la référence de pièce, le numéro de série et la version du logiciel de la caméra en option.

5.3.6 Info port./GPRS

Cette fonction affiche la référence de pièce, le numéro de série et la version du logiciel du module GPRS ou LTE en option.

5.3.7 Temps de veille

Avec cette fonction, il est possible d'afficher et de programmer l'allumage automatique du combiné. Avec cette fonction, il est possible de raccourcir le délai de démarrage si la température est inférieure à 0 °C.

5.3.8 Date et heure

Cette fonction affiche la date et l'heure.

5.4 Débloquer app.

À l'aide du code de déblocage, il est possible – dans le cas d'un blocage de véhicule – de démarrer le véhicule en soumettant un échantillon d'haleine (par exemple, à la fin de l'intervalle d'entretien conformément aux prescriptions légales). Pour ce faire, il faut saisir un code.

1. Pour obtenir ce code, appeler le service SAV Dräger, et fournir les informations suivantes :
 - Numéro de série du combiné ;
 - Date et heure (heure et minutes) auxquelles le code sera saisi.

 Le code est accepté dans une fenêtre de temps de jusqu'à 15 minutes après l'heure indiquée.

2. Sélectionner l'option **Débloquer app.** et confirmer. L'écran affiche ____.
3. Régler le premier chiffre selon votre choix et valider.
4. Afficher ensuite le chiffre suivant.
5. Répéter cette procédure pour tous les chiffres.
6. Sélectionner **Valider** ou **Annuler** :
 - dans ce cas, on quitte le menu.
 - En cas de validation, l'appareil demande un test d'alcoolémie dans l'air expiré.

5.5 Code d'accès

À l'aide du code d'accès, il est possible, pendant une période restreinte et après saisie d'un code, de démarrer le véhicule sans fournir d'échantillon d'haleine, par exemple dans un atelier.

1. Pour obtenir ce code, appeler le service SAV Dräger, et fournir les informations suivantes :
 - Numéro de série du combiné ;
 - Date et heure (heure et minutes) auxquelles le code sera saisi.
2. Sélectionner l'option **Saisir le code**: et confirmer. L'écran affiche _ _ _ _ _.

 L'heure saisie indique dans quelle fenêtre horaire le code d'accès est valable. Exemple : Pour 14h00 heure, le code d'accès est utilisable de 14h00 à 14h59.

L'accès est (en fonction du réglage du paramètre) autorisé au maximum pendant 48 heures après la saisie du code.

3. Régler le premier chiffre selon votre choix et valider.
4. Afficher ensuite le chiffre suivant.
5. Répéter cette procédure pour tous les chiffres.
6. Sélectionner **Valider** ou **Annuler** :
 - dans ce cas, on quitte le menu.

 La validité du code d'accès peut prendre fin en demandant un nouveau test d'alcoolémie dans l'air expiré (Voir "Nouveau test", page 10) .

5.6 Configuration

5.6.1 Display

Avec cette fonction, il est possible de régler la clarté de l'affichage. 3 niveaux de clarté pré-réglés sont disponibles.

5.6.2 Langue

Avec cette fonction, il est possible de sélectionner la langue de l'appareil.

5.6.3 Communication

Avec cette fonction, il est possible de commuter entre la communication par Bluetooth et celle par infra-rouges.

6 Dépannage

Erreur/Affichage	Cause	Solution
Appareil non prêt.	L'échantillon d'haleine a été soumis trop tôt.	Soufflez lorsque l'appareil vous y invite.
Souffler plus fort//Répéter le test	Vous n'avez pas soufflé assez fort lors du test.	Répétez le test en soufflant plus fort.
Souffler + doucement//Répéter le test	Vous avez soufflé trop fort lors du test.	Répétez le test en soufflant moins fort.
Souffler + longtemps//Répéter le test	Vous n'avez pas soufflé assez longtemps lors du test.	Répétez le test en soufflant plus longtemps.
Souffler puis aspirer/Répéter le test	L'échantillon d'haleine n'a pas été soumis correctement en soufflant et en aspirant.	Répéter le test en soufflant puis en aspirant immédiatement après.
Aspirer + longtemps//Répéter le test	Vous n'avez pas aspiré assez longtemps lors du test.	Répétez le test en aspirant plus longtemps.
Vérifiez l'embout/Répéter le test	L'embout buccal n'est pas bien inséré dans le combiné.	Insérer l'embout buccal correctement.
Répéter le test	Un défaut a été constaté lors du test.	Soufflez un nouvel échantillon lorsque l'appareil vous y invite.
Test non OK	La concentration mesurée d'alcool dans l'haleine est supérieure au seuil déterminé.	Répéter le test au bout de 15 minutes minimum. Si le message réapparaît, cela signifie que la concentration d'alcool dans l'haleine est supérieure à la valeur limite.
Temp. trop basse/Préchauf. combiné	La température du combiné est trop faible.	Retirer le combiné et l'amener dans un endroit où la température est plus tempérée. Rebrancher le combiné et répéter le test.
Temp. trop élevée/Refroidir combiné	La température du combiné est trop élevée	Retirer le combiné et l'amener dans un endroit où la température est plus tempérée. Rebrancher le combiné et répéter le test.
Entretien requis dans X jours	L'intervalle d'entretien sera écoulé dans X jours	Contactez un centre SAV/Dräger-Interlock autorisé en temps voulu.
Entretien terminé	L'intervalle d'entretien est écoulé	Contactez un centre SAV Dräger-Interlock qualifié.
Nombre d'anomalies	Le nombre d'infractions constatées est trop élevé	Contactez un centre SAV/Dräger-Interlock autorisé en temps voulu.

Erreur/Affichage	Cause	Solution
Défaut combiné/contacter SVA	Défaut du combiné.	Couper le contact, le rétablir et répéter le test. Si le message d'erreur « Contacter un centre SAV Dräger-Interlock autorisé » est réaffiché.
Défaut Centrale/contacter SVA	Défaut de la centrale.	Couper le contact, le rétablir et répéter le test. Si le message d'erreur « Contacter un centre SAV Dräger-Interlock autorisé » est réaffiché.
Contrôler câble et reconnecter!	Absence de liaison entre le combiné et la centrale.	Contrôler le connecteur du câble de connexion et le reconnecter avec le combiné et la centrale. Si le message d'erreur « Contacter un centre SAV Dräger-Interlock autorisé » est réaffiché.
Centrale incompatible, Version logiciel: OK	La centrale et le combiné ont des versions logicielles différentes.	Les versions du logiciel (par ex. Rév. 1.9) sont affichées après confirmation avec la touche OK. Contacter un centre SAV Dräger-Interlock qualifié.
Aucun message lisible ne s'affiche sur le combiné, mais les voyants fonctionnent.	La température du combiné est trop faible.	Effectuer le test comme d'habitude en suivant les indications des voyants. Retirer le combiné et l'amener dans un endroit où la température est plus tempérée. Rebranchez le combiné.
Aucun message ne s'affiche sur le combiné.	Absence de liaison entre le combiné et la centrale.	Vérifier le connecteur du câble de raccordement, débrancher le connecteur du combiné et le rebrancher. S'il n'y a toujours pas de message : contacter un centre SAV Dräger-Interlock qualifié.

7 Maintenance

7.1 Calibrage/Ajustage

- Exclusivement par un centre SAV Dräger-Interlock qualifié.
- Vérifier le calibrage au moins une fois par an.
- Une fois l'intervalle d'entretien écoulé, apparaît sur l'afficheur le message **Entretien requis dans X jours**.
- Si l'appareil n'est pas soumis à une maintenance, il est néanmoins possible de démarrer le véhicule pendant quelques jours (en fonction des paramètres réglés).

7.2 Nettoyage

- Essuyer avec un chiffon à usage unique.
- Ne pas immerger dans des liquides, ne pas laisser de liquide pénétrer dans les prises !



Informations sur les produits d'entretien et de désinfection et leurs spécifications, voir Document 9100081 sur : www.draeger.com/IFU.

8 Élimination

Éliminer le produit en respectant les prescriptions en vigueur.



Il est interdit d'éliminer ce produit avec les déchets domestiques. C'est pourquoi, il est marqué du symbole ci-contre.

Dräger reprend gratuitement ce produit. Pour de plus amples informations, veuillez contacter les distributeurs nationaux ou vous adresser directement à Dräger.

9 Caractéristiques techniques

Principe de mesure	Capteur électrochimique DrägerSensor
--------------------	--------------------------------------

Plage de mesure	jusqu'à 3,0 mg/L
-----------------	------------------

Conditions ambiantes	
----------------------	--

En fonctionnement et en stockage	-40 à 85 °C
	20 à 98 % h. r.
	600 à 1 100 hPa
	Les changements d'altitude n'ont aucune influence sur le résultat de la mesure
Dérive de la sensibilité	généralement 1 % de la valeur mesurée / mois
Afficheur	Display
Intervalle de calibrage	généralement 12 mois
Dimensions (H x L x P)	
Combiné	env. 138 mm x 61 mm x 36 mm
Centrale	env. 148 mm x 90 mm x 32 mm
Poids	
Combiné	env. 240 g
Centrale	env. 240 g
Alimentation électrique	12 à 24 V
Consommation	
maximale	<2,5 A
en veille	<1 mA
Relais de commande du relais de démarrage	
en continu	<16 A
pointe	<40 A
Relais de sortie	
Commutable hors courant	48 V
Commutable avec charge de courant	24 V

Fil de l'allumage	5 V à 48 V
Temps d'attente pour la disponibilité de mesure	
20 °C	2 s
0 °C	<5 s
-25 °C	<60 s
-40 °C	<110 s

10 Paramètres réglables

Certains paramètres de l'appareil peuvent être réglés différemment par un centre SAV Dräger-Interlock lors du montage, en fonction des dispositions légales dans les différents pays ou des préférences personnelles. Les descriptions dans la présente notice d'utilisation concernent la version de base.

Tableau des principaux paramètres réglables :

Paramètre	Version de base
Utilisation	
Affichage du résultat du test	Test OK/Test non OK
Volume du souffle	1,0 L
Seuil (test initial)	0,30 ‰ ou 0,20 ‰
Période de redémarrage	30 minutes.
Mémoire de données	
Mémoire de données	Marche
service	
Intervalle de calibrage	365 jours
Démarrage du moteur possible après fin de l'intervalle d'entretien	Oui
Tests répétitifs	

Paramètre	Version de base
Tests répétitifs (pendant l'utilisation du véhicule)	Non
Blocage de l'appareil	
Durée du blocage de l'appareil après un test d'alcoolémie avec haute concentration	5 minutes.
Code d'accès	
Code d'accès (pour le shuntage de l'appareil pendant une durée limitée)	Oui

11 Liste de commande

Désignation et description	N° de référence
Dräger Interlock 7500 Dispositif anti-démarrage de contrôle d'alcoolémie dans l'haleine (combiné et centrale) à monter dans les véhicules, 12 V à 24 V, embouts buccaux (3) et accessoires de montage	37 16 814
Embouts buccaux (lot de 5)	83 26 550
Embouts buccaux (lot de 50)	83 27 627
Embouts buccaux (lot de 300)	83 22 597
Module GPRS (complet)	83 26 900
Jeu de câbles pour le raccordement du klaxon et des phares	37 01 238
Jeu de câbles pour le raccordement du klaxon	37 01 237
Support du combiné	83 22 497
Support V du combiné	37 24 354
Câble spiralé, longueur 1,5 m (véhicule particulier)	83 15 909

Liste de commande

Désignation et description	N° de référence
Câble spiralé, longueur 5,5 m (Camion/Auto-car)	83 20 248
Câbles, pour le raccord d'appareils extérieurs (AUX/OUT)	37 01 239

12 Certificat de montage

Le signataire :

certifie par la présente que le montage du dispositif anti-démarrage en fonction du taux d'alcool dans l'haleine décrit ci-après a été réalisé conformément aux instructions de montage du constructeur.

Description du véhicule :

Marque :

Modèle :

Numéro de série :

Numéro d'autorisation :

Description du dispositif anti-démarrage en fonction du taux d'alcool dans l'air expiré :

Marque :

Modèle :

Numéro d'homologation du modèle :

Montage :

Adresse complète du spécialiste ayant réalisé le montage (éventuellement avec cachet) :

Prestation :

Signature :

Lieu : Date :

51480

 Fabricant
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
D-23560 Lübeck
Allemagne
+49 451 8 82-0

9033488 – 4754.350 fr
© **Dräger Safety AG & Co. KGaA**
Édition/Édition: 07 – 2023-02 (Édition/Édition: 1 – 2014-03)
Sous réserve de modifications

www.draeger.com

